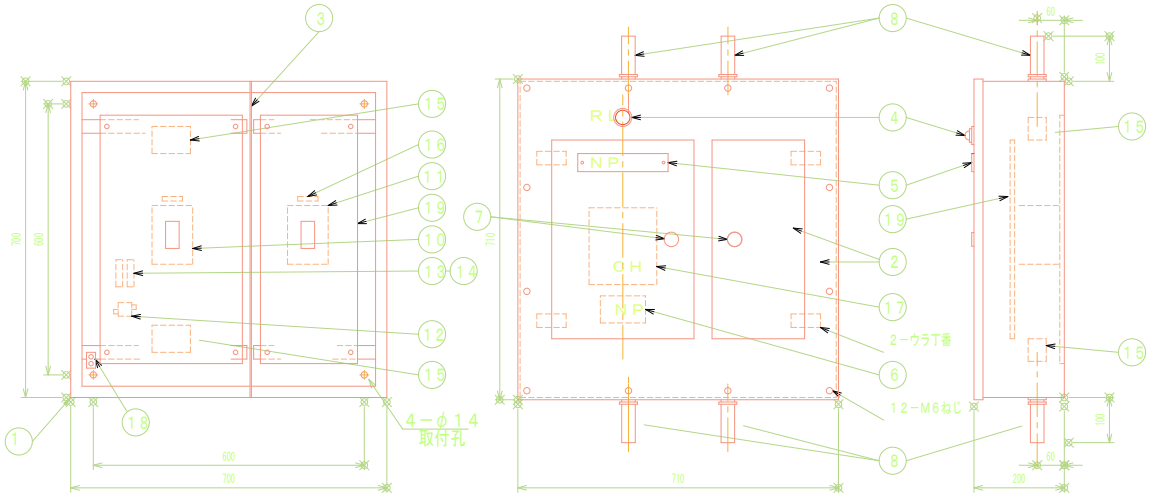
③
⑮
⑯
⑪
⑲
⑩
⑬ ⑭
⑫
⑮
⑱
①
4－φ14
取付孔
700
600
⑦
⑧
⑨
R L
N P
C H
N P
④
⑤
⑲
②
⑰
2－ウラT番
⑥
12－M6ねじ
710
⑮
60
100
200

内部配置図　　正面図　　側面図

回路構成図

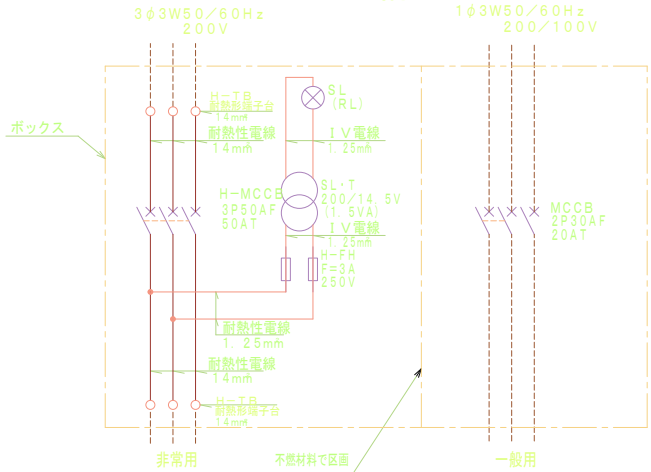
3φ3W50／60Hz
200V
1φ3W50／60Hz
200／100V
ボックス
H－TB
耐熱形端子台
14mm²
耐熱性電線
14mm²
SL
(RL)
IV電線
1.25mm²
H－MCCB
3P50AF
50AT
SL・T
200／14.5V
(1.5VA)
IV電線
1.25mm²
H－FH
F＝3A
250V
耐熱性電線
1.25mm²
耐熱性電線
14mm²
H－TB
耐熱形端子台
14mm²
MCCB
2P30AF
20AT
非常用
不燃材料で区画
一般用

NO	部品名	数量	仕様
19	保護板	1	SS厚さ1.6mm
18	接地端子	1	5.5mm²
17	図面ホルダ	1	金属製
16	用途名称板	2	難燃性
15	耐熱形端子台	2	二種耐熱形登録品キムラ電機製　形式TS－806BK2
14	表示灯用ヒューズ	2	東洋フューズ製　ガラス管ヒューズ（消弧剤入り）
13	耐熱形ヒューズホルダ	2	二種耐熱形登録品キムラ電機製　形式F－10BK2
12	表示灯用変圧器	1	キムラ電機製　形式KT－31K
11	一般用配線用遮断器	1	三菱電機製　形式NF30－SW
10	耐熱形配線用遮断器	1	二種耐熱形認定品　三菱電機製　形式NF50－CW
9	IV電線	1式	
8	耐熱性電線	1式	
7	扉用把手（金属製）	2	タキゲン製　形式A－149－1
6	銘　板	1	黄銅製、厚さ1.0mm
5	名称板	1	アクリルライト　200×40×2.0mm
4	表示灯	1	キムラ電機製　形式KP－301K2赤色
3	区画	1	SS厚さ1.6mm
2	前面枠及び扉	1	SS厚さ1.6mm
1	ボックス	1	SS厚さ1.6mm

取付部品表

最新版確認印
技術1部
2004/01/07
奥田

形式区分	二種耐熱形分電盤　共用形	
申請者	住所	東京都品川区北品川4－10－9
	名称	株式会社　勝亦電機製作所
	氏名	取締役社長　　勝亦　隆

尺度	課長	調査	設計	製図	外形図　回路構成図 取付部品表
1/10	奥田	奥田	中家	中家	
第三角法	年　月　日		年　月　日		
株式会社　勝亦電機製作所					G03－004－4101　4

図
歴
元図番号